

25.337.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1205 (225-125)
Tanımı	125 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2372,08	146,24	73,12
2016	2120,00	337,00	168,50
2023-1	7359,50	449,50	224,75
2023-2	9026,88	734,38	367,19
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1900,51	119,84	59,92
2015	2240,00	265,00	132,50
2013	3149,00	214,90	107,45
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	11163,25	1212,00	606,00
2022-3	7199,44	290,06	145,03
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4410,63	223,13	111,57
2012	0,00	0,00	0,00
2017	2360,00	363,00	181,50
2014	3220,00	237,00	118,50
2022-2	7132,50	223,13	111,57
2018	2120,00	416,00	208,00
2019	1882,66	101,99	51,00

25.337.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

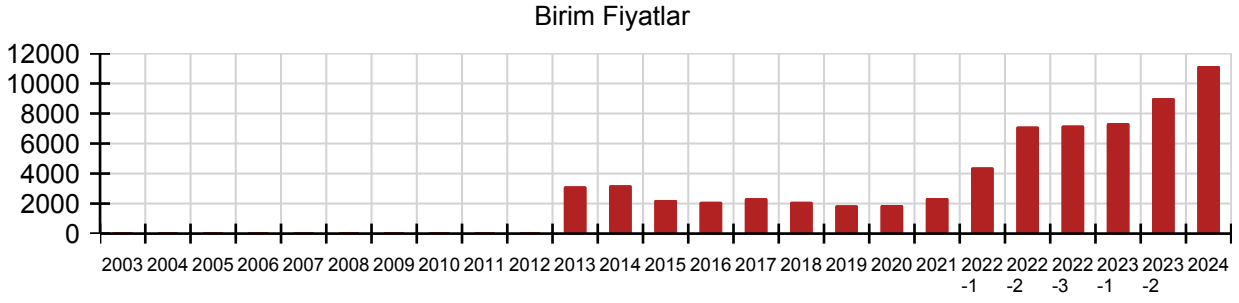

Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.