

25.337.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1206 (225-126)
Tanımı	150 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	2687,69	167,94	83,97
2014	3630,00	275,00	137,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2410,00	481,00	240,50
2015	2530,00	307,00	153,50
2019	2132,93	117,13	58,57
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	8353,75	516,25	258,13
2022-3	8170,63	333,13	166,57
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	8093,75	256,25	128,13
2022-1	5006,25	256,25	128,13
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2153,43	137,63	68,82
2013	3558,00	249,75	124,88
2017	2680,00	420,00	210,00
2016	2400,00	390,00	195,00
2023-2	10248,75	843,75	421,88
2024	12678,75	1392,50	696,25

25.337.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

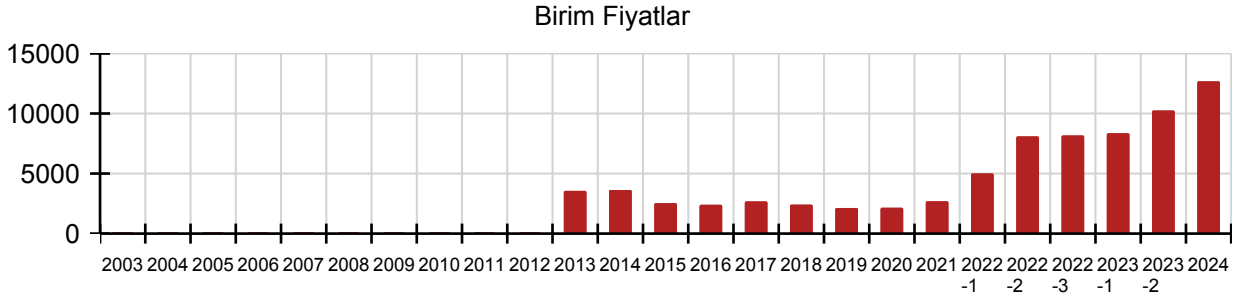

Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.