

## 25.337.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.337.1207 (225-127)</b>
<b>Tanımı</b>	200 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	2962,24	184,63	92,32
2015	3120,00	346,00	173,00
2023-2	14081,25	1131,25	565,63
2024	17417,00	1867,00	933,50
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4413,00	281,65	140,83
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3220,00	440,00	220,00
2022-1	6881,25	343,75	171,88
2022-2	11130,63	343,75	171,88
2014	4510,00	310,00	155,00
2022-3	11233,75	446,88	223,44
2021	3697,30	225,29	112,64
2019	2934,74	157,13	78,57
2023-1	11480,00	692,50	346,25
2017	3590,00	473,00	236,50
2018	3200,00	542,00	271,00

## 25.337.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

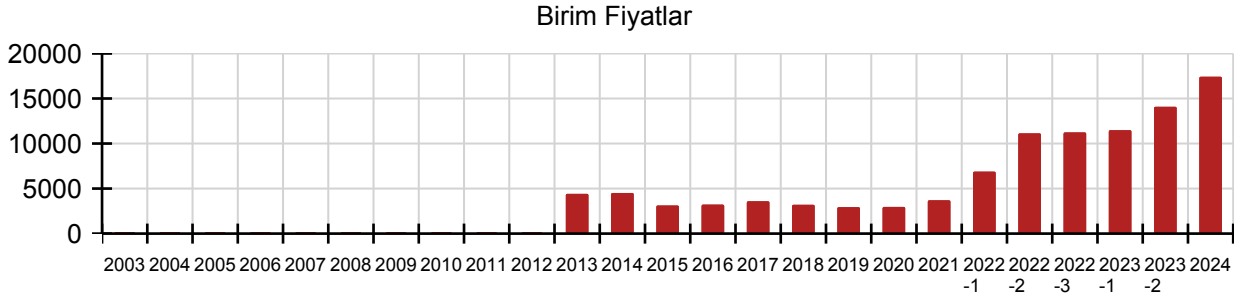

### Yapım Şartları

#### HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

## 25.337.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.