

25.337.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1307 (225-137)
Tanımı	200 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	11419,38	446,88	223,44
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	6993,75	343,75	171,88
2024	20317,00	1867,00	933,50
2022-2	11316,25	343,75	171,88
2014	4820,00	208,00	104,00
2021	4168,51	225,29	112,64
2016	3170,00	295,00	147,50
2017	3340,00	318,00	159,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	3100,00	232,00	116,00
2018	3240,00	365,00	182,50
2023-2	14306,25	1131,25	565,63
2023-1	11665,00	692,50	346,25
2008	0,00	0,00	0,00
2013	4724,00	188,80	94,40
2019	3161,50	157,13	78,57
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	3339,21	184,63	92,32
2006	0,00	0,00	0,00

25.337.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

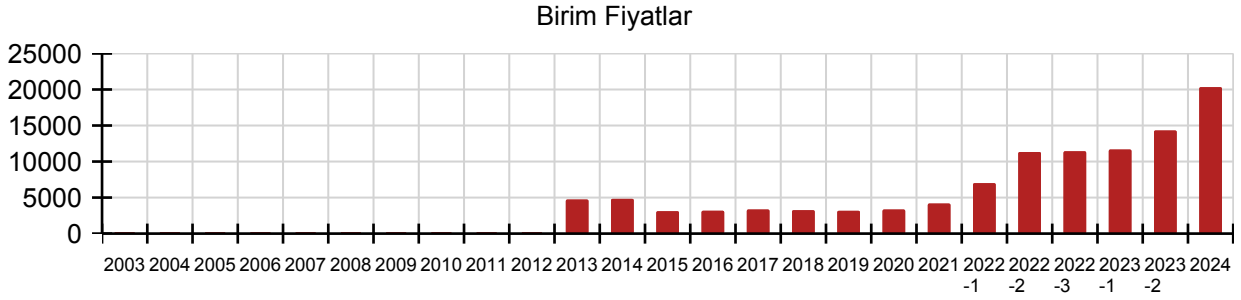

Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.