

25.350.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.350.1004 (216-304)

Tanımı Debisi m³/h: 2,1-4 Basıncım SS (2,01-3,00) Pa: 18001-27000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	492,00	38,70	19,35
2022-1	4682,50	95,00	47,50
2016	733,00	53,50	26,75
2022-3	6683,63	123,50	61,75
2021	2494,99	62,26	31,13
2012	0,00	0,00	0,00
2015	678,00	43,20	21,60
2013	427,60	35,15	17,58
2023-2	10547,50	312,50	156,25
2017	805,00	58,00	29,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1330,58	43,43	21,72
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1853,05	51,04	25,52
2022-2	6655,13	95,00	47,50
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	8063,88	191,38	95,69
2024	14340,75	515,75	257,88
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1080,00	66,50	33,25
2004	0,00	0,00	0,00

25.350.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

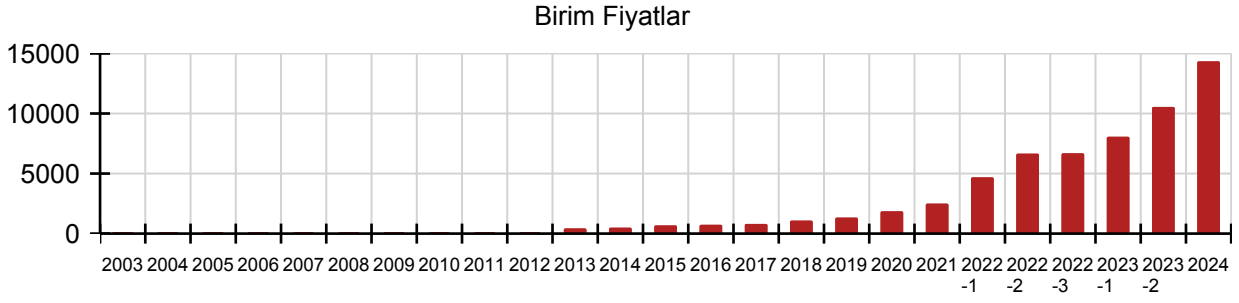

Yapım Şartları

Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min'a. kadar; Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemedden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ" ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.