

25.400.3074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.3074 (241-774)

Tanımı Boru Dış Çapı (8) 219 Ø mm, Taş Yünü Et Kalınlığı: 100 mm, Taş yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	77,00	14,80	7,40
2003	0,00	0,00	0,00
2019	136,60	15,49	7,75
2005	0,00	0,00	0,00
2018	112,00	10,90	5,45
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	196,30	22,21	11,11
2017	114,00	22,70	11,35
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	66,60	13,40	6,70
2022-3	595,28	44,04	22,02
2020	157,46	18,19	9,10
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	585,13	33,89	16,95
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	297,64	33,89	16,95
2023-2	933,13	111,88	55,94
2006	0,00	0,00	0,00
2015	82,00	16,60	8,30
2023-1	675,76	68,26	34,13
2016	100,00	21,10	10,55
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

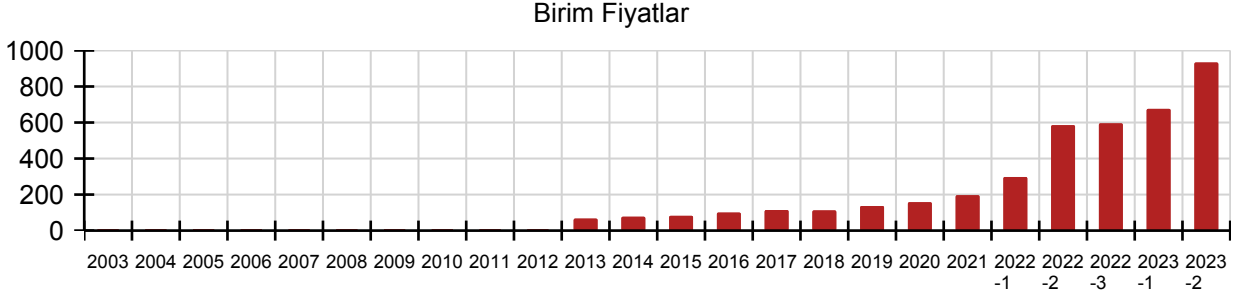

Yapım Şartları

Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan kaplamasız taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi boyuna ve enine ek yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilir ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.