

## 25.562.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.562.1206 (332-216)</b>
<b>Tanımı</b>	Üç yollu DN 25, Otomatik fan-coil vanası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1420,75	90,75	45,38
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	518,75	45,00	22,50
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	329,00	31,00	15,50
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	199,00	17,00	8,50
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	840,19	58,50	29,25
2022-2	826,69	45,00	22,50
2016	0,00	0,00	0,00
2020	254,00	25,40	12,70
2019	204,00	21,60	10,80
2024	3015,00	247,50	123,75
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1879,00	150,00	75,00

## 25.562.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

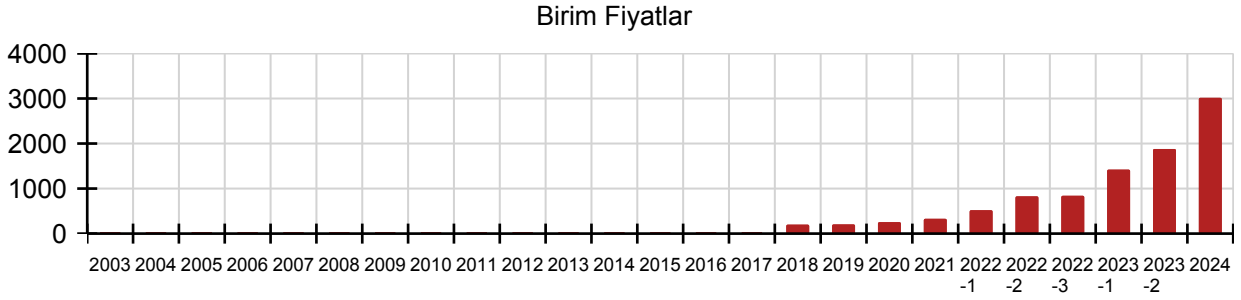

### Yapım Şartları

Otomatik Fan-Coil Vanası;

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını deđiştiren pirinç ya da bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da döneel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple halledir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.562.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.