

25.400.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.9101 (245-101)

Tanımı Kaplama çapı 50 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	11,30	7,50	3,75
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	13,44	9,30	4,65
2019	16,85	11,78	5,89
2017	11,50	8,15	4,08
2021	24,54	16,88	8,44
2007	0,00	0,00	0,00
2020	19,43	13,84	6,92
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	45,34	22,50	11,25
2022-2	40,09	17,25	8,63
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	32,73	17,25	8,63
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,55	35,00	17,50
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	92,66	57,50	28,75

25.400.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

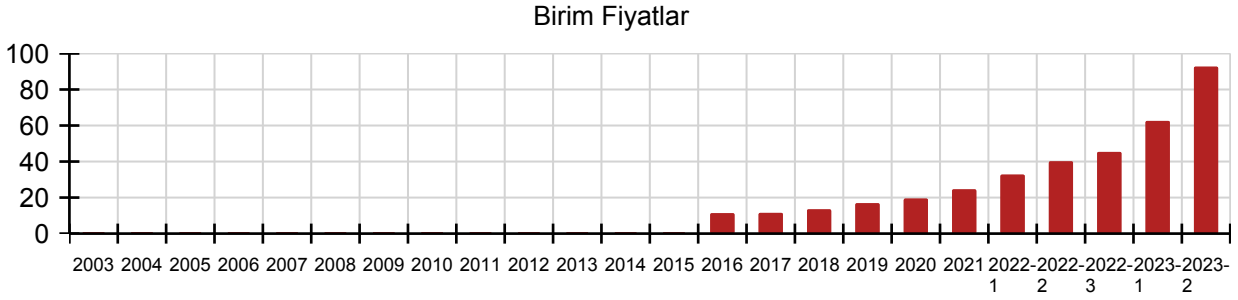

Yapım Şartları

Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.