

25.400.9103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.9103 (245-103)

Tanımı 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	21,70	9,30	4,65
2004	0,00	0,00	0,00
2019	27,00	11,78	5,89
2007	0,00	0,00	0,00
2021	39,88	16,88	8,44
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	63,69	17,25	8,63
2020	30,59	13,84	6,92
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	91,01	22,50	11,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	85,76	17,25	8,63
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	162,99	57,50	28,75
2016	16,50	7,50	3,75
2017	17,30	8,15	4,08
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	117,65	35,00	17,50

25.400.9103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

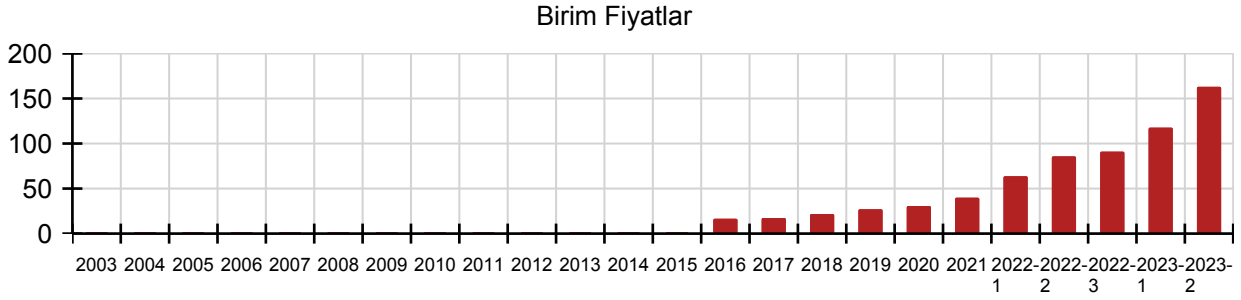

Yapım Şartları

Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

25.400.9103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.