

25.400.9104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.9104 (245-104)

Tanımı 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm)
Kaplama

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	18,90	7,50	3,75
2018	25,83	9,30	4,65
2017	20,40	8,15	4,08
2021	47,54	16,88	8,44
2019	32,08	11,78	5,89
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	113,85	22,50	11,25
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	79,16	17,25	8,63
2022-2	108,60	17,25	8,63
2012	0,00	0,00	0,00
2020	36,16	13,84	6,92
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	198,15	57,50	28,75
2023-1	145,20	35,00	17,50
2003	0,00	0,00	0,00

25.400.9104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

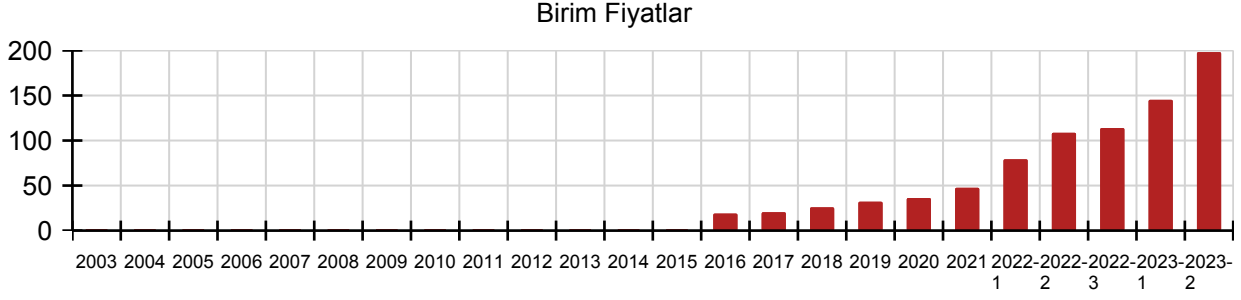

Yapım Şartları

Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

25.400.9104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.