

25.400.9109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.400.9109 (245-109)
Tanımı	400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	176,01	19,41	9,71
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	97,26	19,69	9,85
2022-3	257,31	25,31	12,66
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	73,79	16,15	8,08
2022-2	251,41	19,41	9,71
2014	0,00	0,00	0,00
2017	40,00	9,50	4,75
2004	0,00	0,00	0,00
2019	66,13	13,74	6,87
2023-2	419,94	64,69	32,35
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	52,18	10,85	5,43
2023-1	318,50	39,38	19,69
2016	33,80	8,75	4,38

25.400.9109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

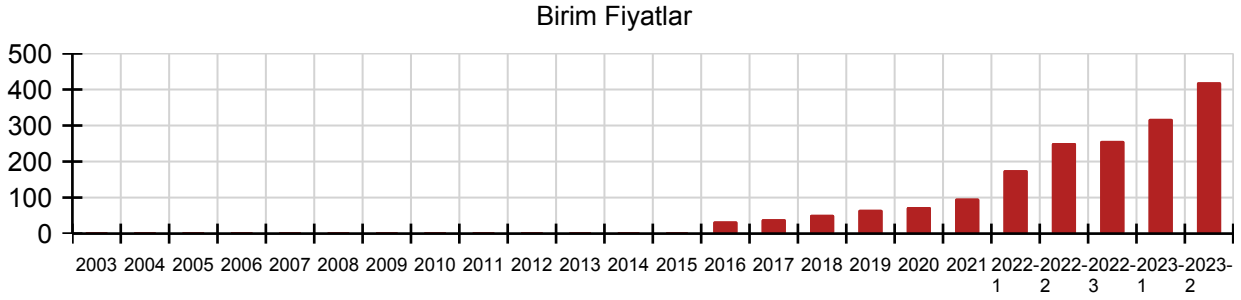

Yapım Şartları

Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

25.400.9109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.