

## 25.400.9203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.400.9203 (245-203)</b>
<b>Tanımı</b>	100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2019	21,74	11,78	5,89
2006	0,00	0,00	0,00
2017	15,80	8,15	4,08
2015	0,00	0,00	0,00
2021	34,09	16,88	8,44
2022-2	64,09	17,25	8,63
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	69,34	22,50	11,25
2013	0,00	0,00	0,00
2020	24,58	13,84	6,92
2018	16,80	9,30	4,65
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,83	35,00	17,50
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	48,56	17,25	8,63
2023-2	124,78	57,50	28,75
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	13,80	7,50	3,75

## 25.400.9203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

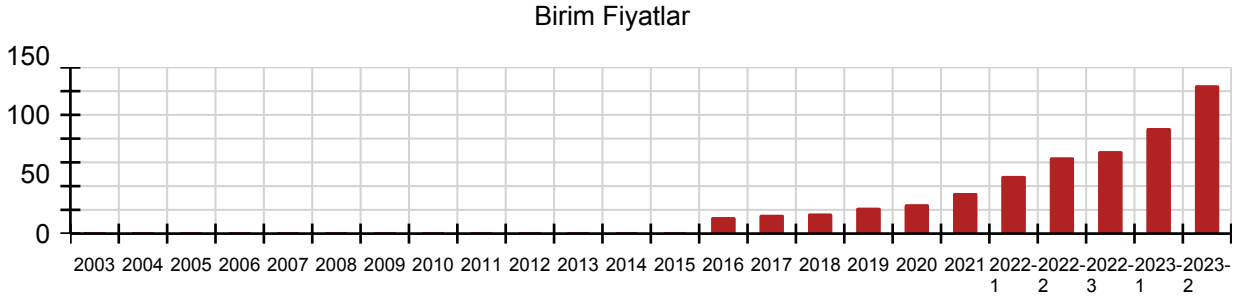

### Yapım Şartları

#### Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

#### Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

## 25.400.9203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.