

25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.400.9204 (245-204)
Tanımı	150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	18,40	8,15	4,08
2005	0,00	0,00	0,00
2021	39,81	16,88	8,44
2018	19,30	9,30	4,65
2016	15,40	7,50	3,75
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,00	17,25	8,63
2019	25,06	11,78	5,89
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	28,15	13,84	6,92
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	84,95	22,50	11,25
2022-2	79,70	17,25	8,63
2023-2	147,20	57,50	28,75
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,76	35,00	17,50

25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

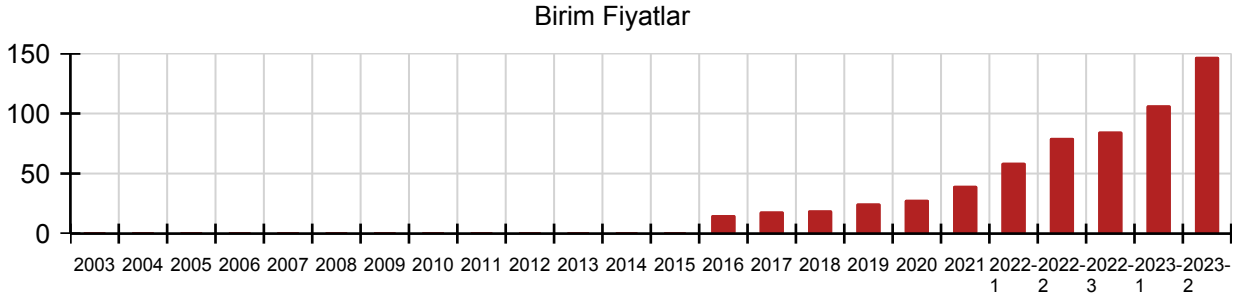

Yapım Şartları

Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.