

## 25.400.9205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.400.9205 (245-205)</b>
<b>Tanımı</b>	200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	23,36	10,85	5,43
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	30,34	13,74	6,87
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	48,36	19,69	9,85
2017	22,30	9,50	4,75
2010	0,00	0,00	0,00
2016	18,60	8,75	4,38
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	71,60	19,41	9,71
2004	0,00	0,00	0,00
2020	34,05	16,15	8,08
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	103,38	25,31	12,66
2022-2	97,48	19,41	9,71
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	176,81	64,69	32,35
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	129,08	39,38	19,69

## 25.400.9205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

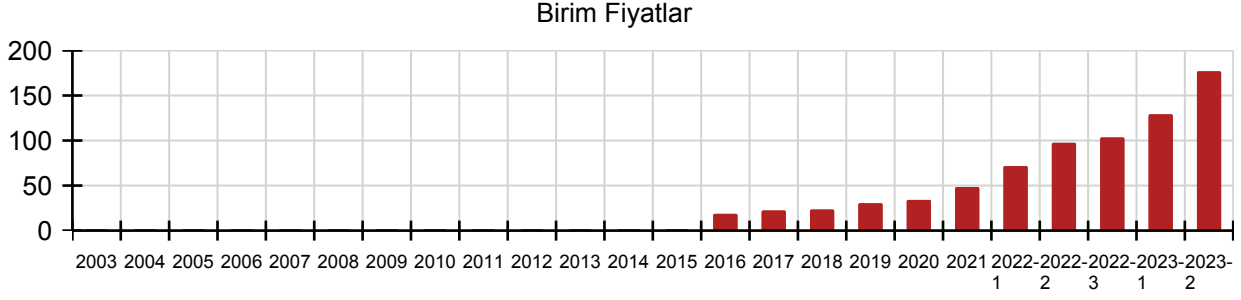

### Yapım Şartları

#### Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

#### Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

## 25.400.9205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.