

25.550.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.550.1200 (301-200)
Tanımı	İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	683,00	12,40	6,20
2019	687,00	15,70	7,85
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1030,00	22,60	11,30
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	2297,25	45,00	22,50
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1609,50	34,50	17,25
2020	811,00	18,50	9,25
2022-2	2286,75	34,50	17,25
2023-2	5679,00	115,00	57,50
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4350,00	70,00	35,00

25.550.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

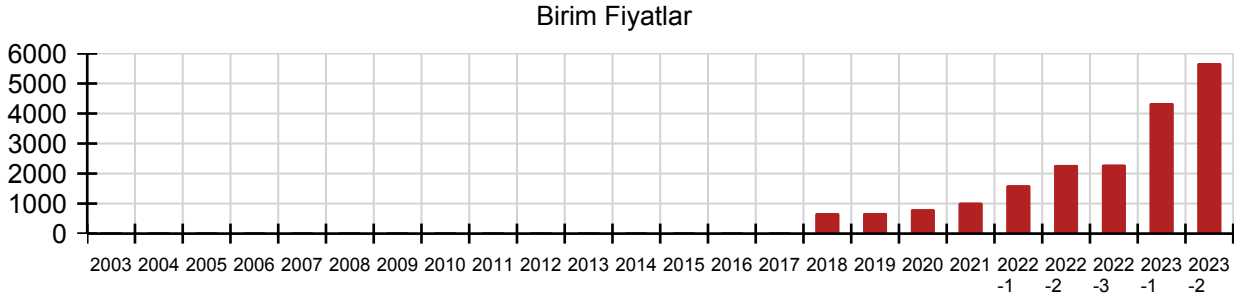

Yapım Şartları

İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı;

Hava Kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bađlı olan, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontađı açan veya kapatan fark aralıđı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli kanal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR (Ölçü: Adet)

TS EN 60730-2-7/AC'ye, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliđine uygun CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş iki konumlu elektrikli termostatlar.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.550.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.