

## 25.104.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.104.1003

**Tanımı** Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 155,00       | 13,44         | 6,72            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 544,88       | 37,50         | 18,75           |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 237,00       | 19,30         | 9,65            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 556,13       | 48,75         | 24,38           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 345,00       | 37,50         | 18,75           |
| 2023-2 | 1297,50      | 125,00        | 62,50           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 183,00       | 15,80         | 7,90            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 913,13       | 75,63         | 37,82           |

## 25.104.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

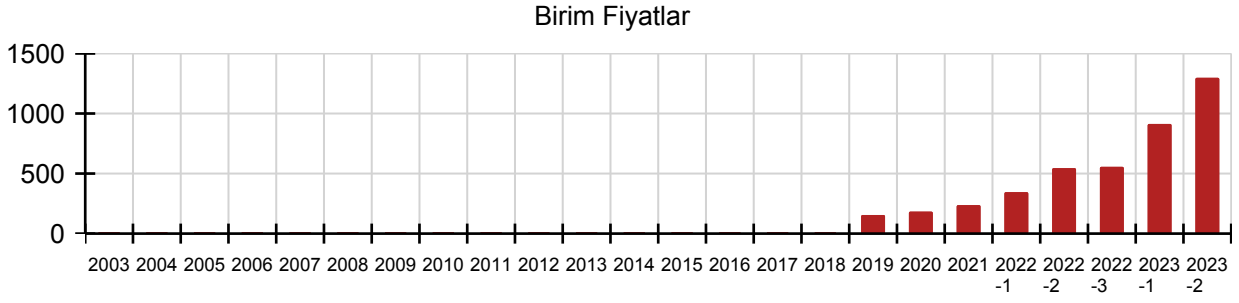

### Yapım Şartları

**AYNALAR:** Ölçü: Adet (TS EN 1036)

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.104.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.