

## 25.175.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.175.1101 (110-401)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | 150 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler |
| <b>Birimi</b>  | Adet  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   |
| <b>Fasikül</b> | Sihhi Tesisat   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 907,00       | 121,00        | 60,50           |
| 2014   | 823,00       | 108,00        | 54,00           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1310,00      | 164,00        | 82,00           |
| 2018   | 1400,00      | 188,00        | 94,00           |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1912,31      | 251,88        | 125,94          |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1542,73      | 214,38        | 107,19          |
| 2016   | 1100,00      | 152,00        | 76,00           |
| 2021   | 2615,31      | 307,31        | 153,66          |
| 2022-1 | 3256,25      | 468,75        | 234,38          |
| 2022-3 | 4902,13      | 609,38        | 304,69          |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4761,50      | 468,75        | 234,38          |
| 2013   | 715,00       | 97,90         | 48,95           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 8456,25      | 943,75        | 471,88          |
| 2023-2 | 12800,00     | 1531,25       | 765,63          |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.175.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

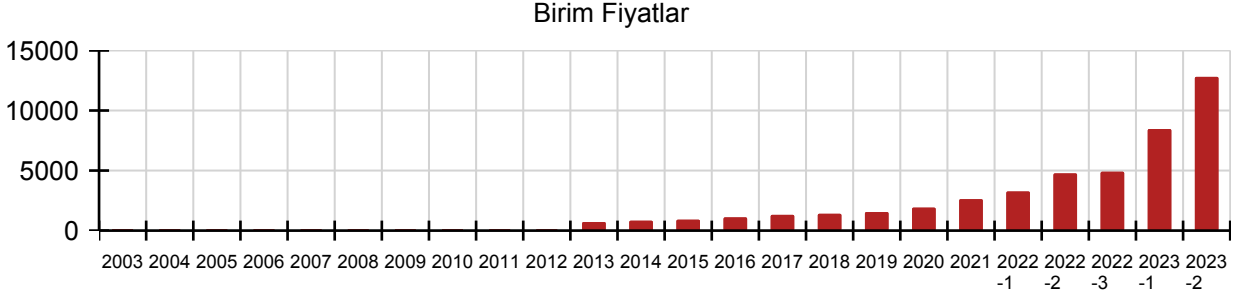

### Yapım Şartları

Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler B.F.T 25.175.1000'in aynı. Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 90/70 °C serpantin ve 10/60 °C kullanım suyu sıcaklıklarında, minimum kullanım suyu debileri ve serpantin tarafı maksimum akış dirençleri

Bakır boru serpantinli boyler (TS-736)

TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin iş yerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.