

## 25.180.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.180.3010 (127-510)

**Tanımı** Tam aktif karbon filtre cihazı, Debi: 15.0 m<sup>3</sup>/h, Filtre Malzeme Miktarı: 600 litre, Min Tank Kesit Alanı: 0.6 m<sup>2</sup>

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	34289,94	940,76	470,38
2022-3	113233,69	1901,31	950,66
2018	20410,00	1310,00	655,00
2014	15530,00	758,00	379,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	136523,31	2898,31	1449,16
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	151676,84	4676,84	2338,42
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	213562,41	7687,41	3843,71
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	112811,86	1479,49	739,75
2011	0,00	0,00	0,00
2016	16220,00	1060,00	530,00
2019	25870,76	658,76	329,38
2017	17060,00	1140,00	570,00
2022-1	48518,50	1443,50	721,75
2010	0,00	0,00	0,00
2013	17250,00	758,00	379,00
2020	28506,68	773,48	386,74
2015	14880,00	846,00	423,00

## 25.180.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

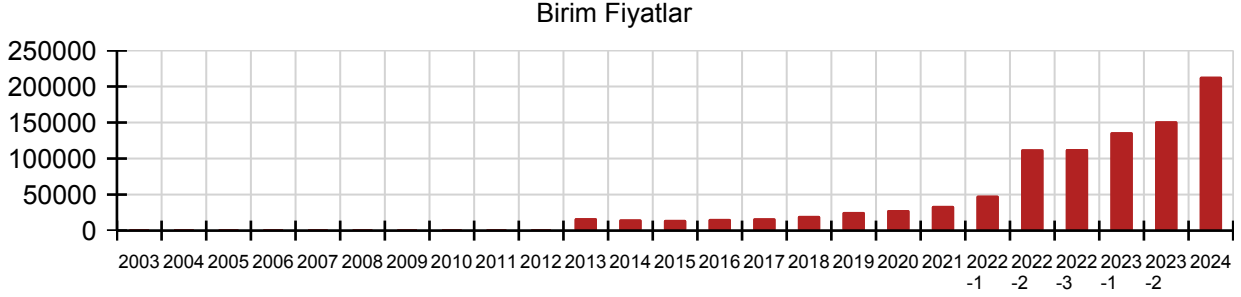

### Yapım Şartları

TAM AKTIF KARBON FİLTRE CİHAZI (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) (1-15 m<sup>3</sup>/h)

Aşağıda özellikleri belirtilen, medya tankı, polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme, ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, filtre malzemesi yatak yüksekliği min. 0.7 m filtre malzemesi granül aktif karbondan oluşmuş, tabanı yeteri kadar filtre çakılından oluşmuş, en az 1 en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özelliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak geri yıkama işlemini başlatan mikroişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının iş yerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi.

Not: -Filtre yatak hızı max25 m/h olmalıdır. -Tank ebatları min. %40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.180.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.