

## 25.700.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.700.1103 (1002-108)

**Tanımı** Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüpsüz Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1  
NORMLARINDA

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	884,00	101,00	50,50
2019	921,00	212,00	106,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1370,00	304,00	152,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2450,00	437,50	218,75
2017	996,00	145,00	72,50
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1070,00	249,00	124,50
2015	921,00	107,00	53,50
2018	890,00	167,00	83,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	3758,13	437,50	218,75
2014	911,00	97,00	48,50
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	3889,38	568,75	284,38
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	6146,25	1437,50	718,75
2016	1030,00	134,00	67,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	4368,75	881,25	440,63

## 25.700.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

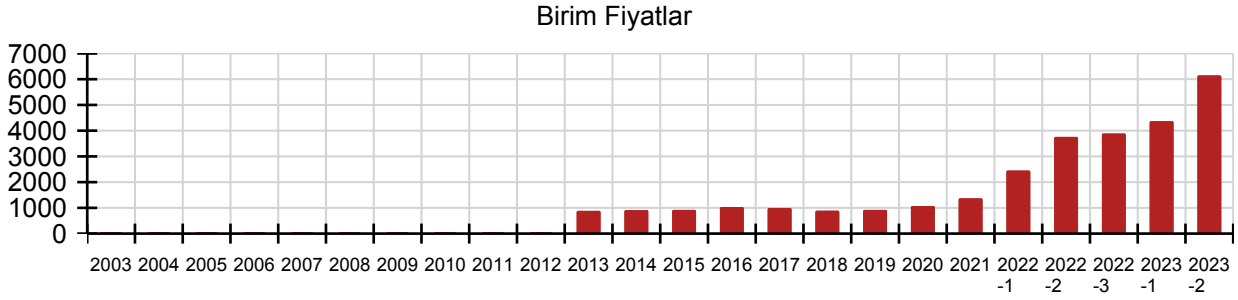

### Yapım Şartları

#### TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet)

Makarası; azami 800 m metreden fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 m metreden az olmayan iç dairesel parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basıncılı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmayan nozul veya lansı:

Kapama ve püskürtme ve/veya fiske yapabildiği TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.700.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.