

## 25.700.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.700.1202 (1002-117)</b>
<b>Tanımı</b>	Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1010,00	121,00	60,50
2013	968,00	117,00	58,50
2017	1200,00	164,00	82,00
2014	998,00	110,00	55,00
2016	1130,00	152,00	76,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	2512,50	400,00	200,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1070,00	188,00	94,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	4005,63	520,00	260,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1120,00	238,00	119,00
2021	1520,00	341,00	170,50
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1190,00	279,00	139,50
2022-2	3885,63	400,00	200,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	6253,75	1312,50	656,25
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	4465,63	805,63	402,82
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.700.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

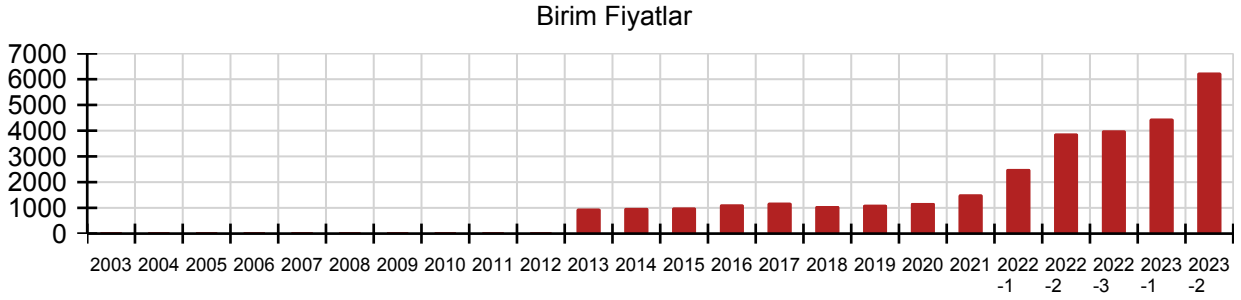

### Yapım Şartları

#### TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet)

Makarası; azami 800 m metreden fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 m metreden az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basıncılı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmayan nozul veya lansı:

Kapama ve püskürtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.700.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.