

25.720.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.720.1206 (1020-134/3)
Tanımı	Anma Debisi 50-59 m ³ /h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	19600,00	1350,00	675,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	28990,00	5360,00	2680,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	23210,00	1710,00	855,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	73663,50	4380,00	2190,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	32970,00	2460,00	1230,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	25660,00	2010,00	1005,00
2022-1	55666,25	3178,75	1589,38
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	72822,06	3538,56	1769,28
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	126899,56	9799,56	4899,78
2016	27070,00	4980,00	2490,00
2023-1	96385,56	6310,56	3155,28

25.720.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

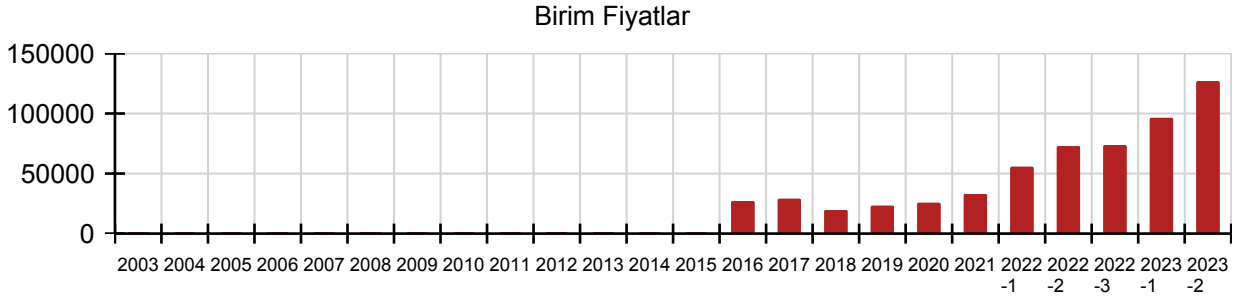

Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliđi anma basma yüksekliđi deđerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliđi, anma basma yüksekliđinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç deđerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi deđerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bađlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sađlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen deđerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.