

## 25.720.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.720.1219 (1020-138/10)

**Tanımı** Anma Debisi 110-119 m<sup>3</sup>/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2019	29910,00	2280,00	1140,00
2017	19210,00	6600,00	3300,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	29430,00	1800,00	900,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	37210,00	2670,00	1335,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	47820,00	3260,00	1630,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	94201,99	4656,49	2328,25
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	71990,25	4152,75	2076,38
2016	19650,00	8690,00	4345,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	170006,89	12756,89	6378,45
2022-3	95290,75	5745,25	2872,63
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	129123,79	8236,29	4118,15

## 25.720.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

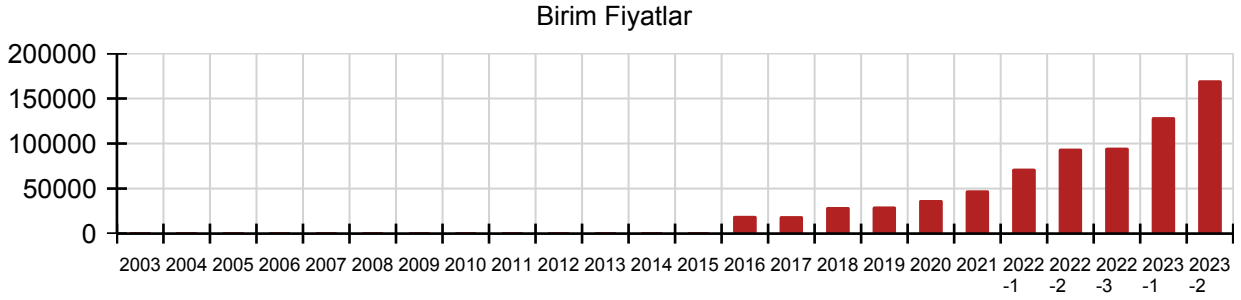

### Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliđi anma basma yüksekliđi deđerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliđi, anma basma yüksekliđinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç deđerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi deđerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bađlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sađlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen deđerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.