

25.720.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.720.1222 (1020-142)

Tanımı Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2019	37720,00	2650,00	1325,00
2015	27630,00	9410,00	4705,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	28800,00	8550,00	4275,00
2021	57180,00	3800,00	1900,00
2013	26181,00	7765,00	3882,50
2006	0,00	0,00	0,00
2020	44490,00	3110,00	1555,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	29390,00	7520,00	3760,00
2022-3	127636,88	6427,88	3213,94
2022-1	96464,75	4639,75	2319,88
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	34590,00	2090,00	1045,00
2023-1	166824,15	9199,15	4599,58
2022-2	126424,45	5215,45	2607,73
2023-2	219235,55	14235,55	7117,78
2010	0,00	0,00	0,00
2016	29990,00	11770,00	5885,00

25.720.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

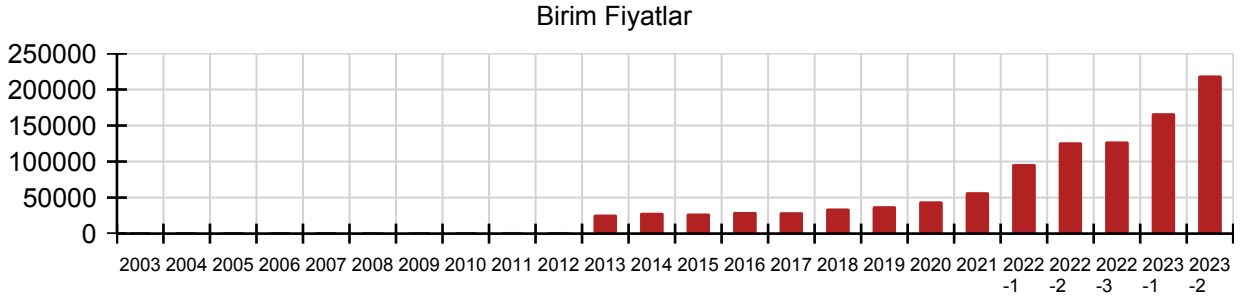

Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliđi anma basma yüksekliđi deđerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliđi, anma basma yüksekliđinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç deđerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi deđerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bađlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sađlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen deđerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.