

25.720.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.720.2205 (1020-234)

Tanımı Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Dizel Motorlu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	47710,00	6010,00	3005,00
2017	63230,00	8090,00	4045,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	75940,00	2090,00	1045,00
2019	76500,00	2650,00	1325,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	213639,75	4639,75	2319,88
2005	0,00	0,00	0,00
2014	51790,00	5460,00	2730,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	122900,00	3800,00	1900,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	236327,88	6427,88	3213,94
2022-2	235115,45	5215,45	2607,73
2006	0,00	0,00	0,00
2020	95420,00	3110,00	1555,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	387860,55	14235,55	7117,78
2016	55470,00	7520,00	3760,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	47076,00	4961,00	2480,50
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	296574,15	9199,15	4599,58

25.720.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

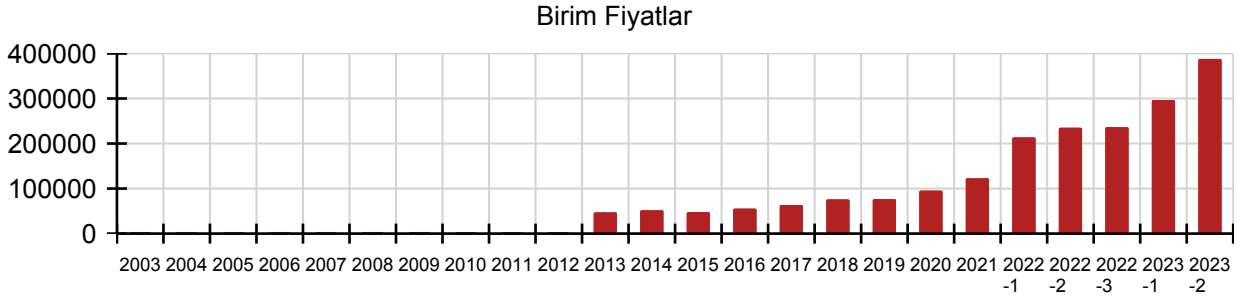

Yapım Şartları

Dizel Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.