

25.720.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.720.2208 (1020-237)

Tanımı Anma Debisi 170-180 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Dizel Motorlu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	52000,00	6260,00	3130,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	80810,00	2250,00	1125,00
2013	47264,00	5686,00	2843,00
2019	81410,00	2850,00	1425,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	63710,00	9270,00	4635,00
2021	127800,00	4080,00	2040,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	245817,88	6980,38	3490,19
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	222189,75	5064,75	2532,38
2020	99180,00	3340,00	1670,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	244477,95	5640,45	2820,23
2023-2	403860,55	15610,55	7805,28
2016	55960,00	8620,00	4310,00
2015	48060,00	6890,00	3445,00
2023-1	308679,15	10054,15	5027,08
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

25.720.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

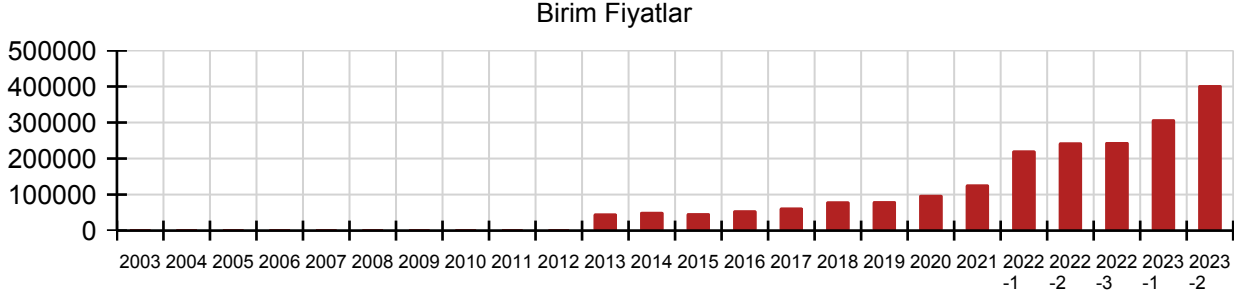

Yapım Şartları

Dizel Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.