

## 25.735.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.735.1100</b>	<b>(1030-100)</b>
<b>Tanımı</b>	Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	4200,00	50,00	25,00
2014	4500,00	55,00	27,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	5110,00	94,00	47,00
2017	6770,00	82,00	41,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	5390,00	119,00	59,50
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	6990,00	171,00	85,50
2022-3	13757,25	333,13	166,57
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	13680,38	256,25	128,13
2020	5420,00	140,00	70,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	9643,75	256,25	128,13
2005	0,00	0,00	0,00
2015	5400,00	60,50	30,25
2023-2	19156,25	843,75	421,88
2016	5420,00	76,00	38,00
2023-1	14078,75	516,25	258,13

## 25.735.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

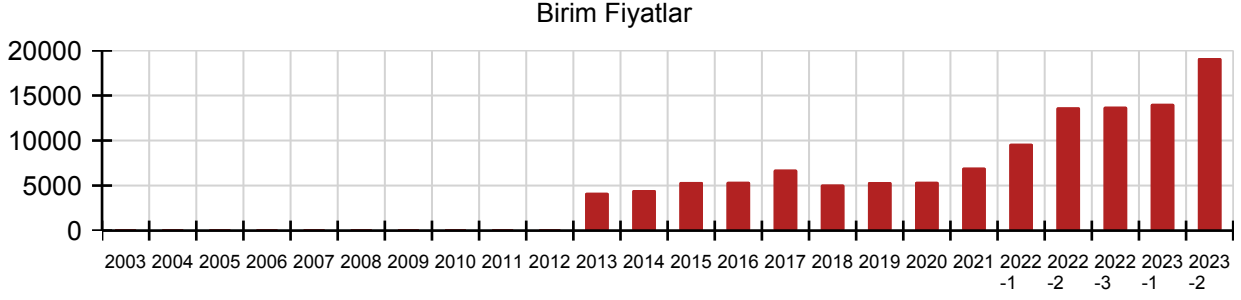

### Yapım Şartları

#### Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu:

Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya (RAL 3001) ile boyanmış, makarası azami 800 mm'den fazla olmayan, iki çelik disk ve 25 mm iç çaplı hortumlar için asgari çapı 200 mm'den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hortumu yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun ve hortum çapı 30 metreyi aşmayan, nozul veya lansı kapama sisleme ve blok atış yapabilen, TS EN 671-1 standardına uygun olan, köpük su karışımını sağlayabilmek için DIN 14384'e uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek 1" ayarlı köpük mikseri olan, içinde min 50 litre köpük tankı bulunan, köpük emiş hortumu, tam geçişli küresel vanası tüm bu teçizatı içine dâhil alabilecek boyutlarda iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.735.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.