

## 25.740.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.740.1201</b>	<b>(1040-151)</b>
<b>Tanımı</b>	Ø32-Ø51 Yangın Durdurucu Sargı	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	91,84	14,06	7,03
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2024	196,88	59,38	29,69
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	63,16	10,79	5,40
2022-2	88,56	10,79	5,40
2009	0,00	0,00	0,00
2018	24,10	4,00	2,00
2021	40,70	7,35	3,67
2019	31,20	5,10	2,55
2023-1	100,00	21,88	10,94
2023-2	141,56	35,94	17,97
2020	32,70	6,00	3,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 25.740.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

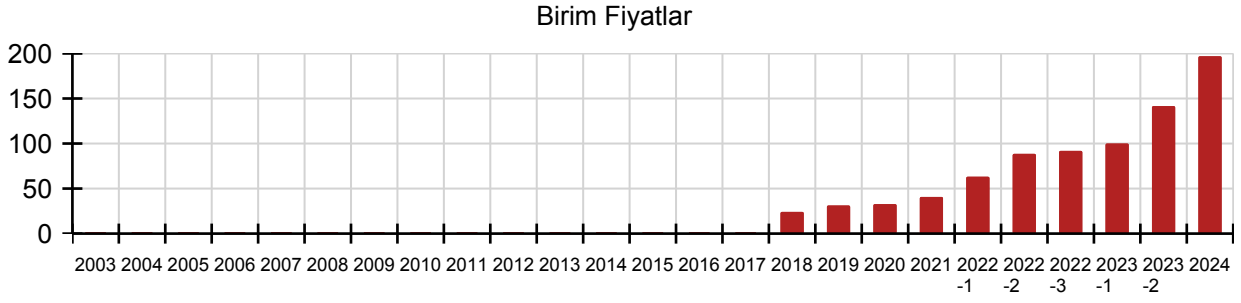

### Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Adet)

TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genişleyen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.