

## 25.740.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.740.1205</b>	<b>(1040-155)</b>
<b>Tanımı</b>	Ø92-Ø115 Yangın Durdurucu Sargı	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	58,00	7,00	3,50
2022-3	248,96	22,50	11,25
2024	433,75	95,00	47,50
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	243,71	17,25	8,63
2022-1	169,75	17,25	8,63
2021	110,00	12,90	6,45
2023-2	365,00	57,50	28,75
2020	87,50	10,50	5,25
2023-1	262,50	35,00	17,50
2015	0,00	0,00	0,00
2019	75,50	8,90	4,45

## 25.740.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

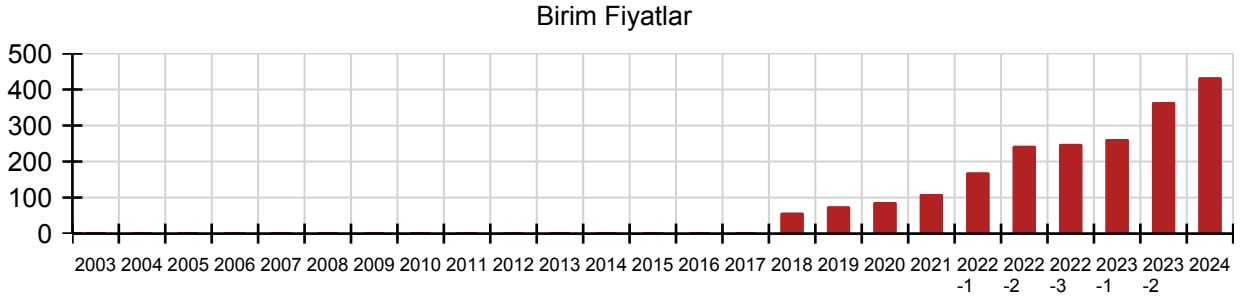

### Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Adet)

TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genişleyen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.