

## 35.410.2540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.410.2540 (833-557)

**Tanımı** Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1052,80	65,00	32,50
2023-1	1280,00	131,00	65,50
2015	265,00	23,00	11,50
2014	269,00	21,00	10,50
2013	283,00	21,00	10,50
2018	360,00	35,50	17,75
2020	520,00	53,00	26,50
2019	451,00	44,80	22,40
2024	2790,00	399,00	199,50
2021	626,00	65,00	32,50
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	851,00	65,00	32,50
2022-3	1080,00	84,50	42,25
2023-2	1700,00	210,00	105,00
2017	301,00	31,00	15,50
2010	0,00	0,00	0,00
2016	274,00	28,80	14,40
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 35.410.2540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

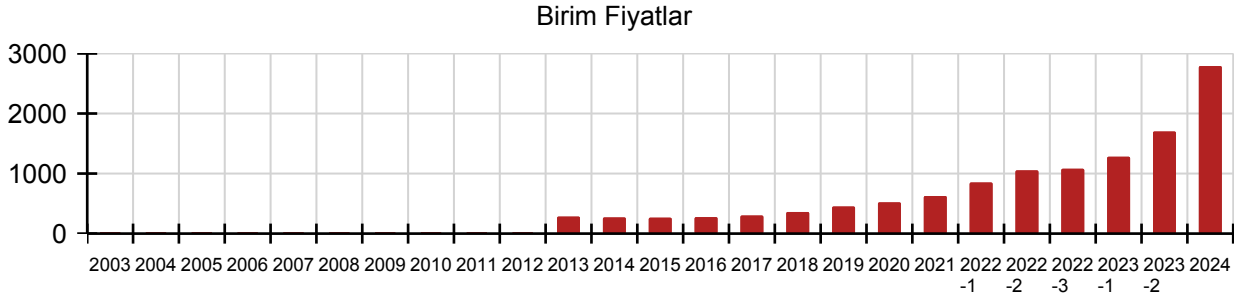

### Yapım Şartları

Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)  
Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemanı olarak çalışacak ve siva üstü ile siva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan led; butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek, elle aktive edilerek alarm durumuna geçirilmesinde ise sürekli yanacaktır. Buton hava şartlarına dayanıklı ve koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.2540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.