

35.410.2560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.2560 (833-559)

Tanımı Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Adet):

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1240,00	84,50	42,25
2016	0,00	0,00	0,00
2020	595,00	53,00	26,50
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	412,00	35,50	17,75
2012	0,00	0,00	0,00
2017	344,00	31,00	15,50
2021	716,00	65,00	32,50
2022-1	977,00	65,00	32,50
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	3160,00	399,00	199,50
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1460,00	131,00	65,50
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1214,50	65,00	32,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	516,00	44,80	22,40
2023-2	1930,00	210,00	105,00

35.410.2560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

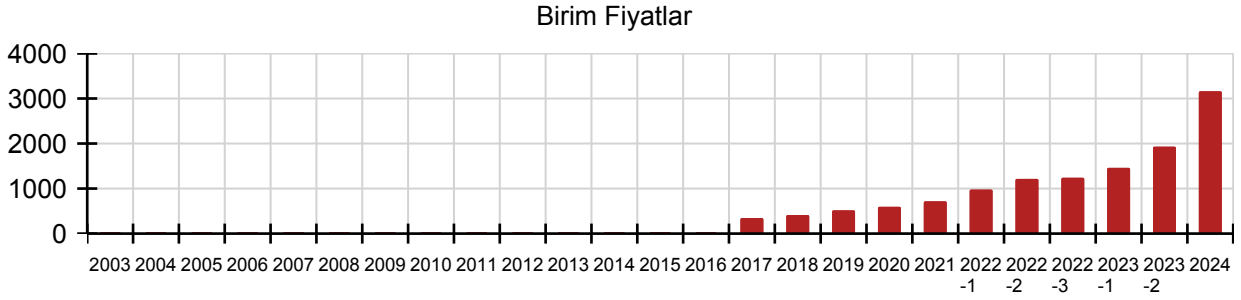

Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Adet)
Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü olarak çalışacaktır. Koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır. Buton, TS EN 54-11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip, diđer özellikler bakımından 35.410.2540 birim fiyat numarası ile aynı olan butonun temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.