

35.410.2590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.2590 (833-565)
Tanımı	Adresli bölge denetim modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1170,00	60,50	30,25
2009	0,00	0,00	0,00
2015	372,00	16,50	8,25
2022-1	920,00	46,40	23,20
2013	400,00	15,00	7,50
2011	0,00	0,00	0,00
2014	380,00	15,00	7,50
2005	0,00	0,00	0,00
2017	382,00	22,30	11,15
2016	380,00	20,70	10,35
2018	386,00	25,60	12,80
2022-2	1150,36	46,40	23,20
2023-2	1800,00	151,00	75,50
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1370,00	94,00	47,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	2930,00	287,00	143,50
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	483,00	32,30	16,15
2021	670,00	46,40	23,20
2020	557,00	38,00	19,00

35.410.2590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

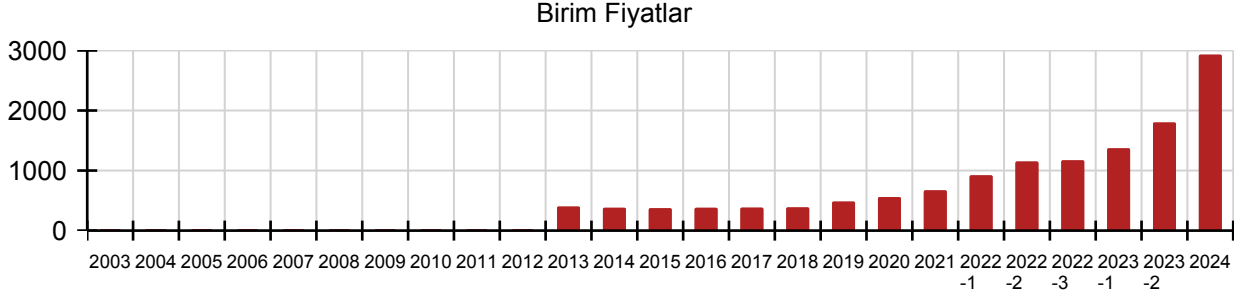

Yapım Şartları

Adresli bölge denetim modülü (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak bölge denetim modülü konvansiyonel bir yangın bölgesinin sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi çevrim hattından veya 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 VDC anahtarlama (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlama güç kaynağı fiyatı birim fiyata dâhil edilmiştir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.