

## 35.410.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.410.2600 (833-565/1)

**Tanımı** Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	970,00	46,40	23,20
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	587,00	38,00	19,00
2017	460,00	22,30	11,15
2022-3	1240,00	60,50	30,25
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1900,00	151,00	75,50
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	581,00	32,30	16,15
2018	464,00	25,60	12,80
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1216,36	46,40	23,20
2024	3090,00	287,00	143,50
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1450,00	94,00	47,00
2021	706,00	46,40	23,20

## 35.410.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

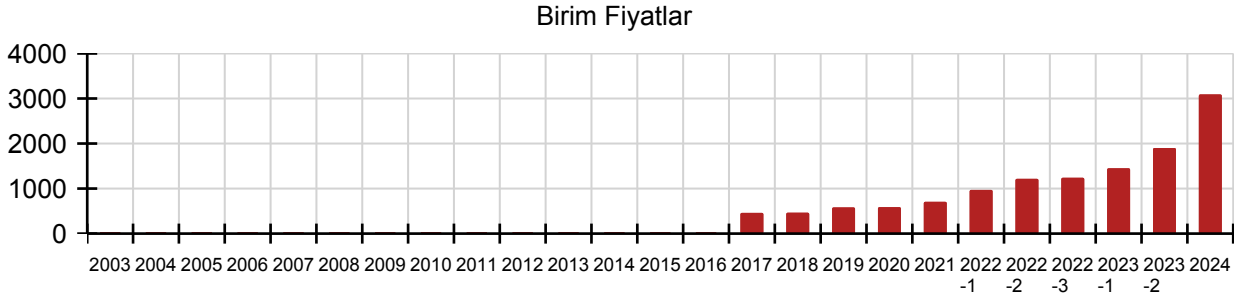

### Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü (Ölçü: Adet)

Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip, diđer özellikler bakımından 35.410.2590 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.