

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1560 (833-590)
Tanımı	Dahili elektronik yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	105,00	15,00	7,50
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	155,00	38,00	19,00
2014	100,00	15,00	7,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	105,00	20,70	10,35
2019	149,00	32,30	16,15
2021	187,00	46,40	23,20
2015	99,50	16,50	8,25
2022-1	244,00	46,40	23,20
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	295,66	46,40	23,20
2018	115,00	25,60	12,80
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	107,00	22,30	11,15
2022-3	310,00	60,50	30,25
2023-1	406,00	94,00	47,00
2023-2	553,00	151,00	75,50
2024	931,00	287,00	143,50

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

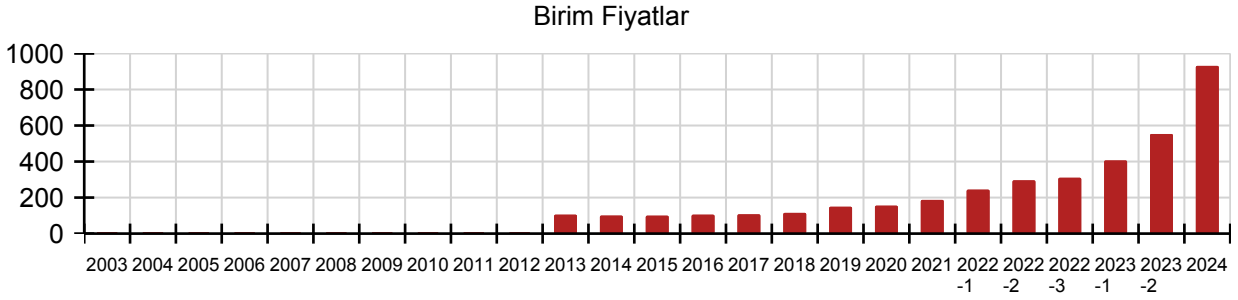

Yapım Şartları

Dahili elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat% 60) Dahili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Sirenin koruma sınıfı en az IP 42 olan siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.