

35.415.1420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.415.1420 (831-104)

Tanımı Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	272,00	7,15	3,58
2020	313,00	8,40	4,20
2017	174,00	4,90	2,45
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	376,00	10,30	5,15
2018	209,00	5,65	2,83
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	523,00	10,30	5,15
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	654,57	10,30	5,15
2022-3	658,00	13,40	6,70
2013	0,00	0,00	0,00
2024	1740,00	63,50	31,75
2023-1	827,00	20,80	10,40
2023-2	1080,00	33,30	16,65

35.415.1420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

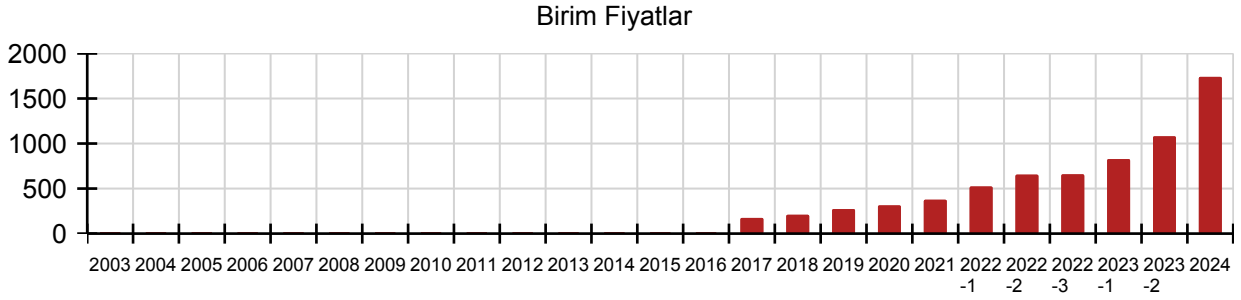

Yapım Şartları

Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı (Ölçü: Adet)
Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu üzerindeki esnek kırılmaz cama basıldığında aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.