

35.415.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1570 (833-591)
Tanımı	Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	1010,00	190,00	95,00
2023-1	457,00	62,50	31,25
2013	125,00	10,00	5,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	356,00	40,40	20,20
2022-1	282,00	31,00	15,50
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	119,00	10,00	5,00
2021	210,00	31,00	15,50
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	609,00	100,00	50,00
2017	123,00	14,90	7,45
2016	121,00	13,80	6,90
2018	131,00	17,10	8,55
2020	174,00	25,40	12,70
2019	170,00	21,60	10,80
2015	117,00	11,00	5,50
2022-2	346,70	31,00	15,50

35.415.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

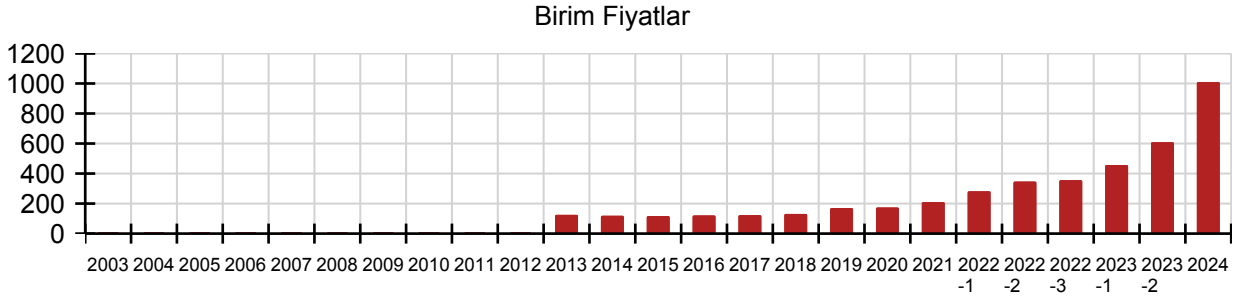

Yapım Şartları

Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü (Ölçü: Ad.;İhzarat %60) Dahili flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı. Flaşörün koruma sınıfı en az IP 44 olmalıdır. Flaşörün TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.