

35.415.1590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1590 (833-593)
Tanımı	Harici elektronik yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	125,00	10,00	5,00
2019	200,00	21,60	10,80
2012	0,00	0,00	0,00
2013	131,00	10,00	5,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	419,00	40,40	20,20
2021	246,00	31,00	15,50
2022-1	332,00	31,00	15,50
2016	127,00	13,80	6,90
2023-2	711,00	100,00	50,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	409,40	31,00	15,50
2020	204,00	25,40	12,70
2024	1170,00	190,00	95,00
2023-1	536,00	62,50	31,25
2018	154,00	17,10	8,55
2007	0,00	0,00	0,00
2017	129,00	14,90	7,45
2015	123,00	11,00	5,50

35.415.1590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

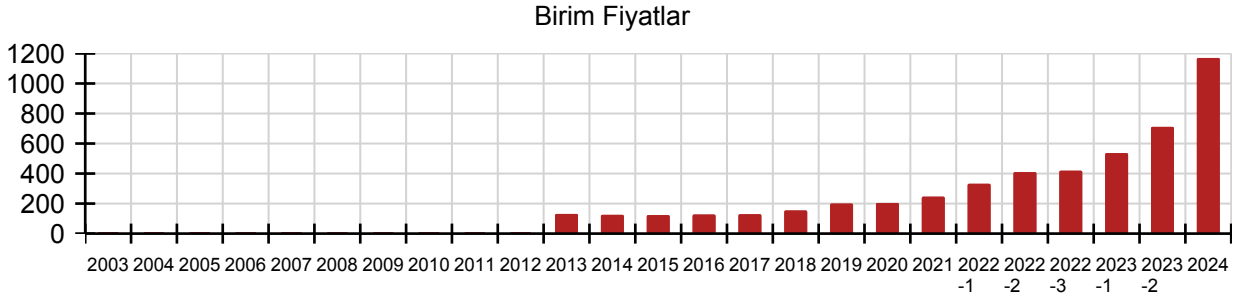

Yapım Şartları

Harici elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) Dahili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren neme karşı korumalı zamana karşı boyalı olmalıdır. Siren koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite

35.415.1590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.