

## 35.440.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.440.2104 (833-734)

**Tanımı** 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	220,00	11,40	5,70
2016	0,00	0,00	0,00
2018	181,00	7,65	3,83
2022-1	397,00	19,60	9,80
2019	218,00	9,65	4,83
2022-2	630,54	19,60	9,80
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	1320,00	121,00	60,50
2010	0,00	0,00	0,00
2021	265,00	14,00	7,00
2023-2	915,00	63,50	31,75
2023-1	737,00	39,50	19,75
2022-3	637,00	25,50	12,75
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 35.440.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

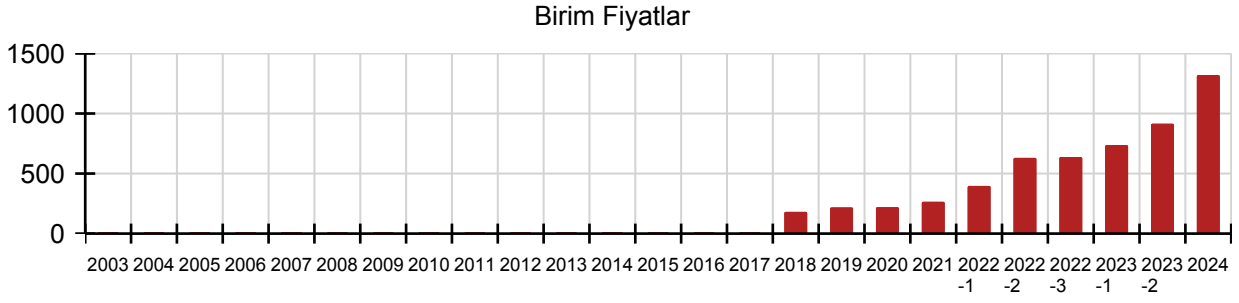

### Yapım Şartları

LED'li Acil durum yönlendirme armatürü

Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliđi'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliđe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, iş yerine nakli ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.440.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.