

## 35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.430.1320 (833-1460)</b>
<b>Tanımı</b>	Duvar Hoparlörü, Acil Anons Sistemleri
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	552,00	67,50	33,75
2017	196,00	16,00	8,00
2021	283,00	33,40	16,70
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	1340,00	206,00	103,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	222,00	23,20	11,60
2018	217,00	18,40	9,20
2022-1	383,00	33,40	16,70
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	417,96	33,40	16,70
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	734,00	108,00	54,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	428,00	43,50	21,75
2020	227,00	27,30	13,65
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## 35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

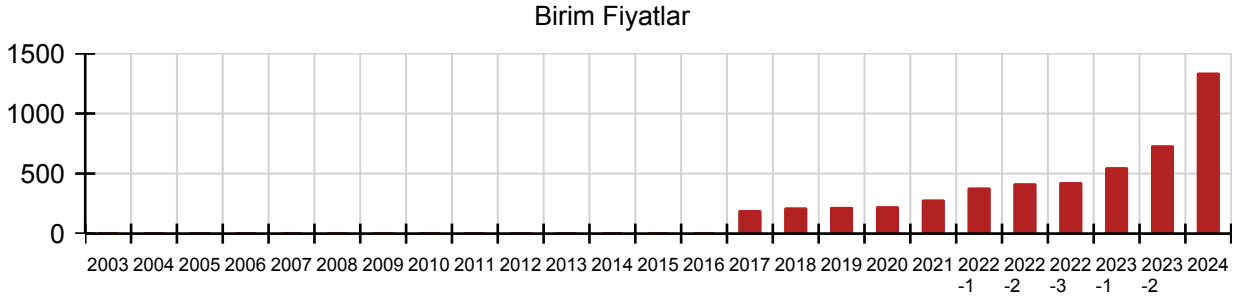

### Yapım Şartları

#### Duvar Hoparlörü

Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal malzemeden üretilmiş olmalıdır. 6W güçte ses basınç seviyesi en az 90dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olan duvar hoparlörünün iş yerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.