

## 35.445.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.445.1504

**Tanımı** 64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Adet)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	38220,00	157,00	78,50
2022-2	48395,30	157,00	78,50
2024	100200,00	966,00	483,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	48450,00	205,00	102,50
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	71860,00	508,00	254,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	8220,00	91,50	45,75
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	58700,00	317,00	158,50
2021	10280,00	112,00	56,00

## 35.445.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

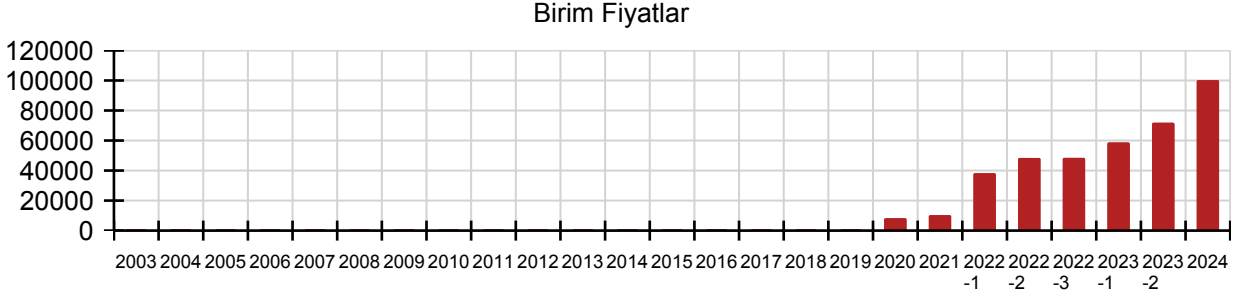

### Yapım Şartları

#### 64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü: Adet)

Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Cihaz en az 320 Mbps boyutunda giriş ağ bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihazda canlı izlemede ve kayıt izlemede dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 8 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 64 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Cihaz RAID5 veya RAID6 yapılandırma mimarisini desteklemelidir. Cihaz, e-Sata çıkışına sahip olmalı ve bu sayede kayıt kapasitesi artırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapabilecek yapıda olmalıdır. Kayıt cihazında RS485 bağlantı portu bulunmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.445.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.