

## 35.470.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.470.4006 (844-206)</b>
<b>Tanımı</b>	2x1.150 W Power Amplifikatör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1770,00	112,00	56,00
2017	2440,00	169,00	84,50
2015	1780,00	123,00	61,50
2016	1900,00	157,00	78,50
2018	2630,00	194,00	97,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8830,00	458,00	229,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	27170,00	2820,00	1410,00
2022-2	9667,20	458,00	229,00
2022-3	9810,00	596,00	298,00
2021	5000,00	352,00	176,00
2023-2	16700,00	1480,00	740,00
2013	1765,00	112,00	56,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	12720,00	922,00	461,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	3780,00	245,00	122,50
2020	4000,00	288,00	144,00

## 35.470.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

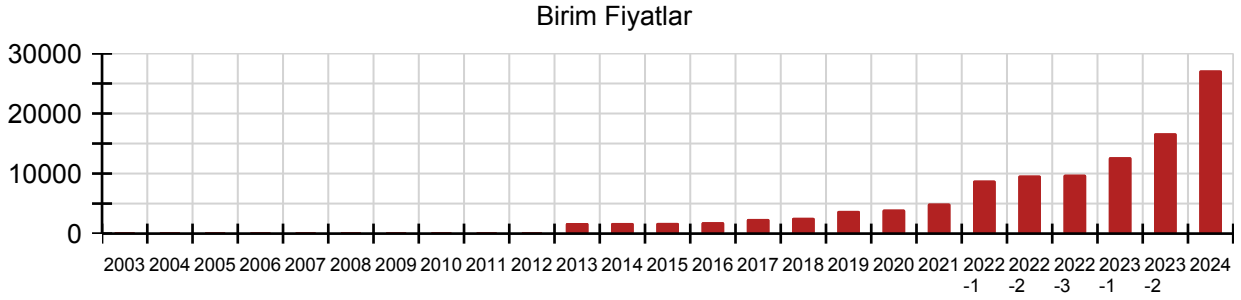

### Yapım Şartları

#### POWER (GÜÇ) AMPLİFİKATÖR (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sistemdeki mikrofonlar için uygun bir yapıda, cihaz profesyonel tip olup, tam korumaya (aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma) sahip olacaktır. IEC 265-8 Wrms çıkış gücüne sahip olan cihazda, 2×280Wrms/8 ohm; 2×450 Wrms/4 ohm; 2×700 Wrms/2 ohm çıkış gücünde, cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan power amplikatörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.

## 35.470.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.