

35.505.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.505.2040	(880-564)
Tanımı	Ftp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1,90	0,60	0,30
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2,20	0,75	0,38
2014	1,80	0,55	0,28
2017	2,45	0,81	0,41
2013	1,50	0,50	0,25
2018	2,90	0,95	0,48
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	32,30	14,70	7,35
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	8,15	2,35	1,18
2023-2	22,40	7,70	3,85
2022-2	12,41	2,35	1,18
2022-3	13,20	3,10	1,55
2023-1	16,00	4,80	2,40
2020	3,80	1,45	0,73
2021	5,10	1,80	0,90
2019	3,55	1,20	0,60

35.505.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

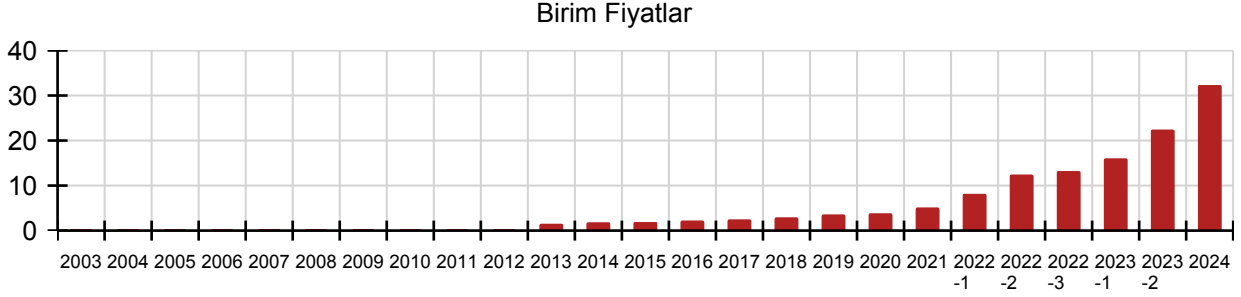

Yapım Şartları

F/UTP Cat 6 Kablo: (Ölçü :m ;ihzarat : % 60) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-5-1, ISO 11801 Standartlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavaşından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.