

35.515.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.515.1010 (880-2021)

Tanımı 2x2x1+1 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4,65 | 0,81 | 0,41 |
| 2019 | 6,30 | 1,20 | 0,60 |
| 2013 | 3,30 | 0,50 | 0,25 |
| 2016 | 4,75 | 0,75 | 0,38 |
| 2015 | 4,30 | 0,60 | 0,30 |
| 2014 | 4,00 | 0,55 | 0,28 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6,55 | 1,45 | 0,73 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 14,50 | 2,35 | 1,18 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 14,18 | 2,35 | 1,18 |
| 2023-2 | 24,80 | 7,70 | 3,85 |
| 2024 | 36,90 | 14,70 | 7,35 |
| 2023-1 | 17,80 | 4,80 | 2,40 |
| 2022-3 | 14,90 | 3,10 | 1,55 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,95 | 1,80 | 0,90 |
| 2018 | 5,55 | 0,95 | 0,48 |

35.515.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

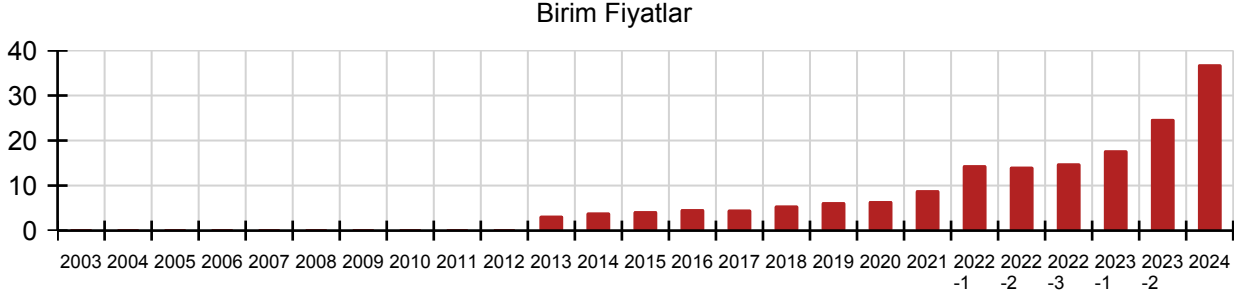

Yapım Şartları

J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815)

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30 °C ile +70 °C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Dâhili tesisatta HFFR boru dâhildir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.