

## 11.3-036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.3-036</b>
<b>Tanımı</b>	36kV, 2500A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2015	791,75	100,80	40,52
2022-1	4626,07	406,41	163,38
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1476,60	223,41	89,81
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	10142,59	717,70	288,51
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1205,81	156,36	62,85
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1548,14	209,48	84,21
2013	640,24	84,87	34,12
2021	1879,21	248,24	99,79
2017	1060,99	135,01	54,27
2011	0,00	0,00	0,00
2014	733,57	94,46	37,97
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	931,18	122,96	49,43

## 11.3-036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

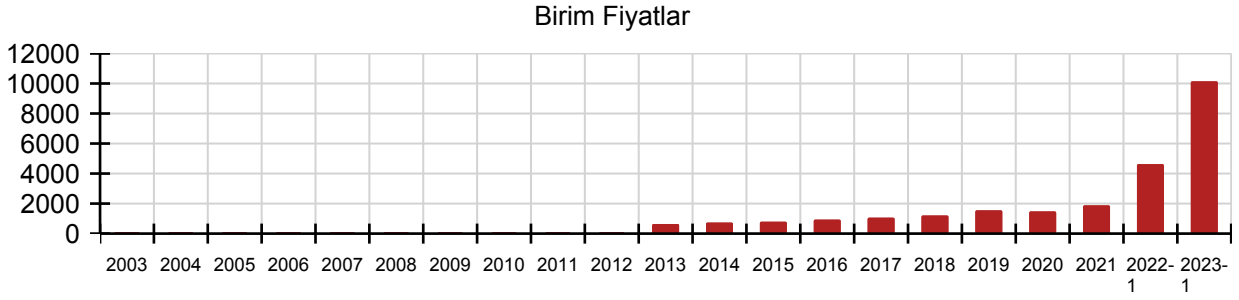

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit izolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.3-036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.