

48.325.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.325.2007

Tanımı Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta boyalı oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	141,83	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	336,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	204,93	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	253,43	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

48.325.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

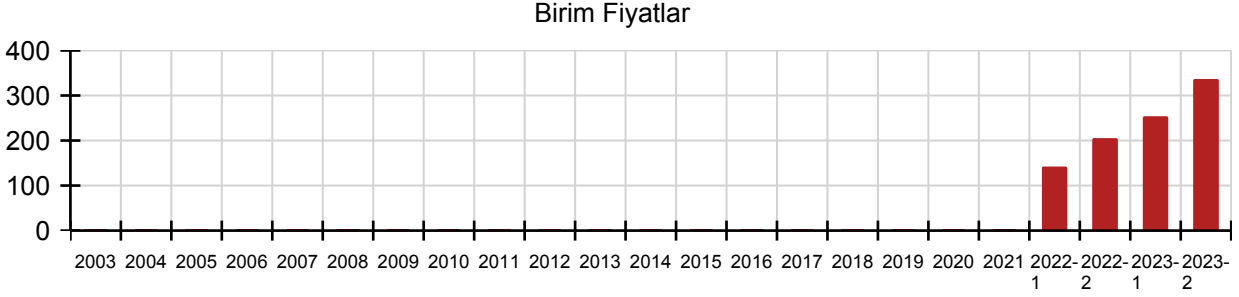

Yapım Şartları

Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlığında galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar ve üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar) levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan çatı yüzeyleri alan olarak hesap edilir. 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

Not: Mevcut çelik ve ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıkları levha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi pozundaki bedel karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.325.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1304	04.277/1	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar ve üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	kg	5,760000
		(zayıatıyla 4,80x1,20= 5,760 kg)		
10.240.9117	04.723	Asbestli levhalar için kepli kancalı vida	Adet	2,000000
10.420.1517	04.463	Lastik conta	Adet	2,000000
10.420.1154	04.304	Madeni pul	Adet	2,000000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,350000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.