

48.410.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.410.2002

Tanımı 3 cm kalınlığındaki bulancak füme granit ile döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 738,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2311,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1072,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1619,40 | 0,00 | 0,00 |

48.410.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

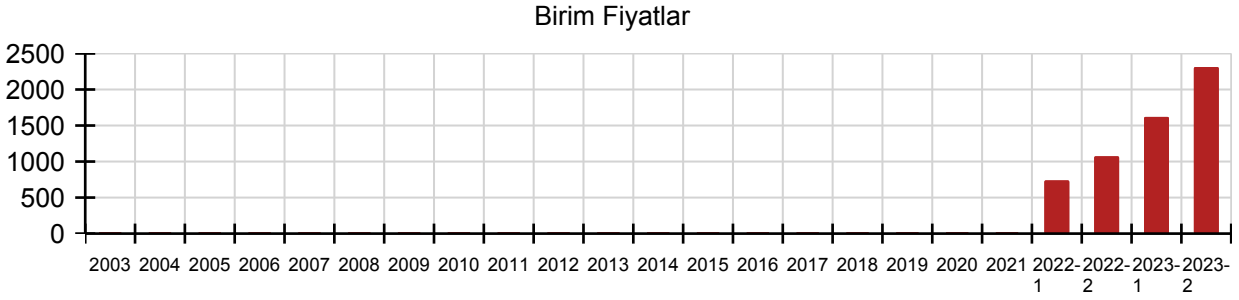

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık yapılması, üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta her boyutta bulancak füme granitlerin projedeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. (m²) Not:

$K = (k_1 \times k_2) - 1$, $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı), $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış

katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1 = 1$ dir.

3x30xs.boylar için, $k_1 = 1$, $k_2 = \log(3) / \log(6) + 0,61 = 1,22$ $K = (1 \times 1,22) - 1 = 0,22$

2x30xs.boylar için $K = 1$

10.240.2405..... 1,00x0,22= 0,22 m²

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.240.2405 | 04.416/G007 | Bulancağ Föme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) | m ² | 1,050000 |
| | | (zayıyla) | | |
| 10.240.2405 | 04.416/G007 | Bulancağ Föme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) | m ² | 0,220000 |
| 19.100.2410 | 10.009/1(Y) | Kum ve kırma taş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması | m ³ | 0,040000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | kg | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1005 | 01.005 | Mermer kaplama ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.