

## 48.410.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.3002

**Tanımı** 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	279,90	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	390,39	0,00	0,00
2023-1	596,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	882,79	0,00	0,00

## 48.410.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

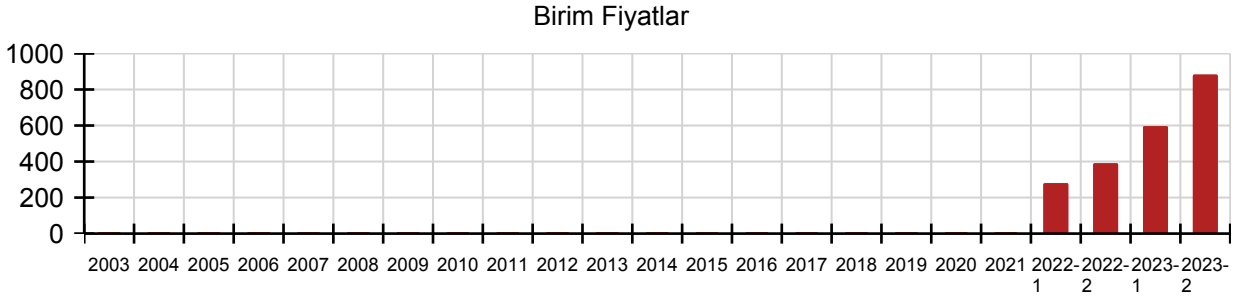

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık yapılması, üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4 cm kalınlıkta her boyutta bazalt plakların projedeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. (m<sup>2</sup>)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2921	04.426/2K	4x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.