

## 48.410.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.3202

**Tanımı** Bazalt plaklarla merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:4 cm, R:3 cm)

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	591,11	0,00	0,00
2022-2	252,23	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	185,21	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	387,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 48.410.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

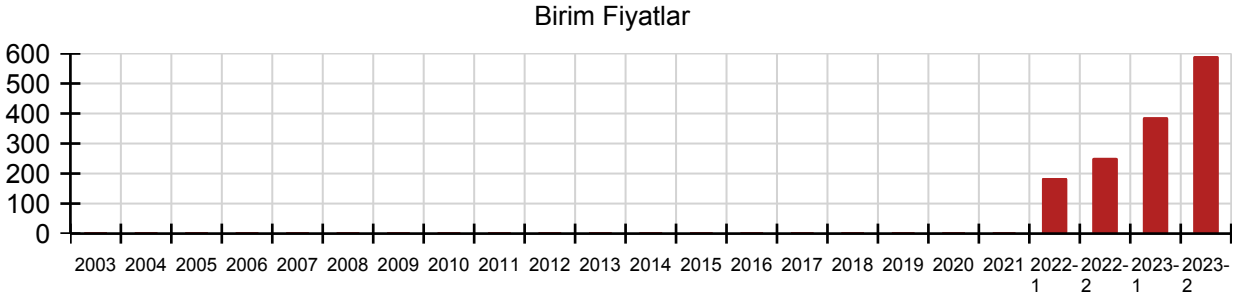

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 4 cm kalınlığında bazalt plak ile basamak ve 3 cm kalınlığında bazalt plak ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi, basamak uçlarının pahlanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Süpügelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Süpügelik ve limonluk kaplamaları bu ölçüye dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2921	04.426/2K	4x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	0,380000
		(Basamak zayıtıyla)		
10.240.2917	04.426/2G	3x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	0,150000
		(Riht zayıtıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,013000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Pah işçiliği için;		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.