

## 48.410.3902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.3902

**Tanımı** 2 cm kalınlıkta bazalt plaklarla asansör sövesi yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	394,01	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	534,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	819,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	1255,86	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 48.410.3902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

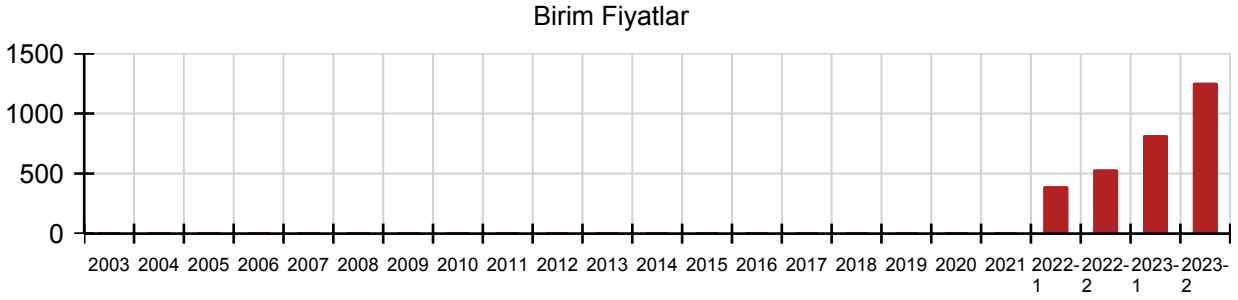

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine 2 cm kalınlığındaki bazalt plakların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2913	04.426/2C	2x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.