

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.440.1102

Tanımı Dilatasyon derzlerinin polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulması

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,88	0,00	0,00
2022-1	41,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	93,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

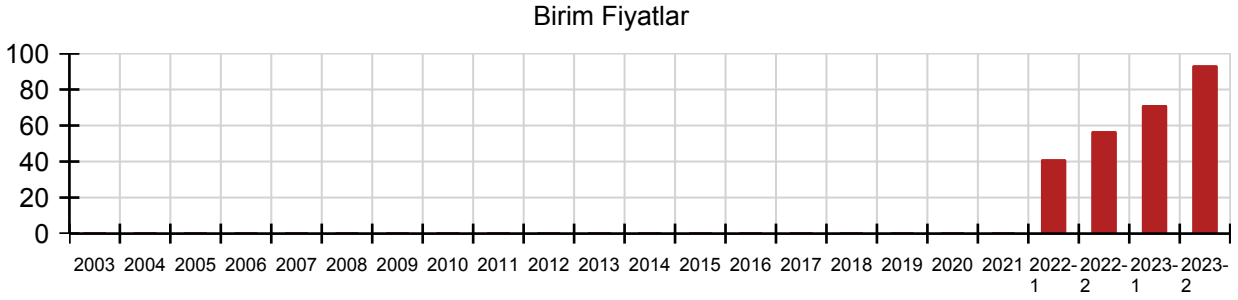

Yapım Şartları

Binalarda dış duvar ve döşeme dilatasyon derzlerine, uygun çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projeden dilatasyon derzlerinin uzunluğu hesaplanır. Not:

- 1) Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır.
- 2) Derz genişliğinden % 30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2157	04.379/H07	Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)	Adet	0,810000
10.300.2158	04.379/H08	Polietilen fitil (çap: 0 6 mm)	m	1,000000
		(uygun çaplı derz dolgu fitili karşılığı)		
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.