

KTB.51.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.51.1005

Tanımı Dış Budak Keresteden (1.Sınıf) 21 mm kalınlıkta duvar kaplaması yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1768,40	0,00	0,00
2023-1	2372,95	0,00	0,00
2022-1	1636,45	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	721,88	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	3080,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

KTB.51.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

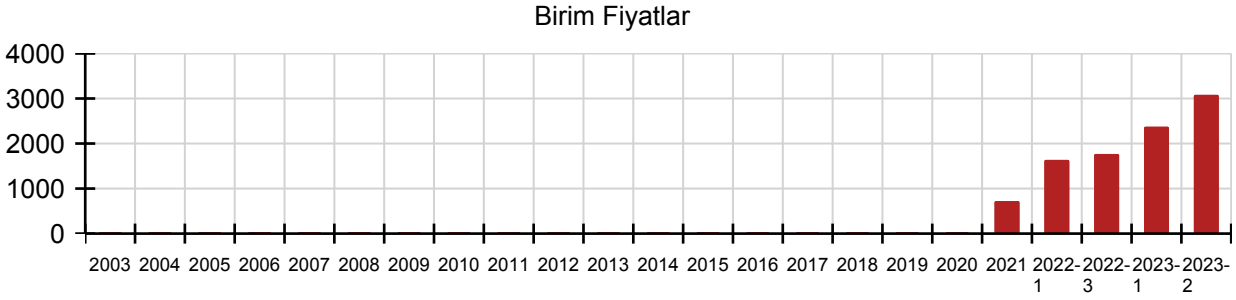

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey dođrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cm lik çam latalardan duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf dış budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta süpürgelikli ve kornişli duvar kaplaması yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Süpürgelik de dahil olmak üzere kormiş üstüne kadar olan kısmın yüzey alanı metrekare cinsinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,350000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,015000
10.170.1704	04.170/05	Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf dış budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679)	m ²	1,050000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,140000
10.240.9115	04.721/7	Monoblok başlıklı matkap uçlu vida	Adet	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.